

## Příloha 1: Projekt stadiony 2012 (ukázka svazových nařízení)

**Žádný klub však nepoukazuje na to, co na jeho stadiónu chybí a dokdy si ty své závady skutečně sám odstraní.**

**Přes všechny tyto skutečnosti se však musí zcela jednoznačně konstatovat, že náš „Projekt .... 2003“ nejen výrazně napomohl ke zvýšení regulérnosti a kulturnosti prostředí našich stadionů, ale i k dalšímu rozvoji celého našeho ligového fotbalu. Stejně významně pak také pomohl našim ligovým klubům snadněji dosáhnout parametrů předepsaných „Licenčního řízení UEFA“ v oblasti „Infrastruktury“.**

Současně s tím vším, je si třeba uvědomit i tu skutečnost, že „Projekt .... 2003“ nebyl oproti původnímu programu, zcela úplně realizován, neboť u některých stadionů byla splněna jen snížená kritéria.

Je však třeba také připomenout tu skutečnost, že se jenom díky účinnému a trpělivému vyjednávání našich zástupců s UEFA, podařilo ČMFS, získat souhlas k realizaci některých snížených ukazatelů a použít pak tyto při „Licenčním řízení“ s kluby I. Gambrinus ligy.

Za úspěch lze považovat i to, že se podařilo obhájit snížené parametry i pro stadiony II.ligy ČMFS na převážně splnitelnou mez, nebránící dalšímu rozvoji. Tím nám bylo umožněno dosáhnout zvýšení regulérnosti i této soutěže. V budoucnu však budeme muset počítat se srovnáním výchozích podmínek a to už hned při další modernizaci stadionů II.ligy ČMFS.

**Důležité pro náš ligový fotbal je to, že předepsané parametry splňují hlavně ty stadiony, na kterých nás budou reprezentovat kluby, hrající v evropských pohárových soutěžích.**

Všichni si však musíme znovu a jednoznačně ujasnit, že organizační změny provedené oproti původním parametrům „Projekt .... 2003“, snižují úroveň našich stadionů a jsou použitelné pouze dočasné. Mohou maximálně platit ještě jen tuto sezónu a v žádném případě nemohou nadále zůstat trvalého charakteru.

Je proto nutné, všechny tyto nedostatky odstranit už v rámci I. etapy „Projekt .... 2012“! K tomu účelu a i pro další postupy je, v tomto materiálu připraven nový systém řešení sestavený do návrhu harmonogramu jednotlivých stadionů, „Projekt ligové stadiony 2012“!

### 1.2) Další postup.

Chceme jistě dokázat, že se v této záležitosti již umíme dostatečně orientovat. Proto musíme i dále důsledně postupovat tak, aby se nám podařilo naplnit všechny následující ukazatele:

- a.) Pokud nebude možno zvýšit kapacitu míst k sezení jinak (nová výstavba, komplexní rekonstrukce) bude nejlépe alespoň u 4. stadionů I.Gambrinus ligy dosáhnout k roku 2012, min. kapacitu 22.500 krytých míst k sezení a jednat s UEFA o souhlas k jejich využívání pro soutěže UEFA. v kategorii Elite.
- b.) Vybudovat nejméně dva nové stadiony, jeden v Čechách a druhý na Moravě v kategorii Elite o kapacitě min. 30.000 míst k sezení, vybavených min. počtem 22.500 krytých míst umožňujících účast našich klubů ve všech nejvyšších pohárových soutěžích UEFA;
- c.) U ostatních stadionů I.GL., pak ponechat dosažené kapacity podle původních ukazatelů a u nových postupujících přizpůsobit předepsanou kapacitu diváků (2.kategorii pokynů UEFA) a to na 3 000 míst pro sedící diváky, (3.kategorii) na 8.000 míst pro sedící diváky.

- d.) U městských stadionů II.ligy ČMFS dosáhnout k roku 2012 kapacitu min. 3.000 sedících diváků. To se týká i stadionů těch klubů, u kterých lze předpokládat, že budou postupovat v jednotlivých letech do I.GL., ale je třeba si uvědomit, že tato kapacita (3.tis. míst) limituje možnosti hrát jen některé vyšší pohárové soutěže UEFA.
- e.) **Ostatní stadiony II.ligy ČMFS** by měli mít kapacitu diváků cca 1.500 sedících diváků. (Je však třeba vytvořit možnost ochranného pásma pro případné rozšíření kapacity až na 3.000 diváků).
- f.) **Kapacita stadionů ČFL a MSFL** musí být min. 200 míst k sezení na hlavní tribuně, včetně nezbytného vymezení ochranného pásma o velikosti 115x76m . (To bude sloužit v případě postupu do II.ligy ČMFS pro umístění potřebné a odpovídající hrací plochy). S další plochou je třeba uvažovat ještě na případné na zvětšení námi požadované divácké kapacity min. 500 míst.

Poznámka:

**Pokud není stanoveno u jednotlivých kategorií jinak, je u fotbalových stadionů třeba, aby min. 1/3 míst k sezení byla umístěna na kryté hlavní tribuně. Dále je nutné, aby 5% z celkové kapacity diváků, bylo vždy rezervováno pro potřeby diváků hostů.**

**g.) prostory pro média**

(dostatečně vybavené presscentrum, pracovní místnost, recepce pro všechny akreditace, nezbytné počty míst pro píšící novináře, komentátorské kabinky pro rozhlas a televizi, dostatečné prostory pro umístění TV kamer, TV studia, WC, separovaný vstup a východ, přístup do mix-zóny a nutné zázemí pro fotografy(pracovní místnost, možnost přístupu na WC a k občerstvení, vstup na hrací plochu) a to vše dostatečně vybavené v souladu s LM (pultíky, wi-fi a pod.)

**h.) vnitřního i vnějšího ozvučení**

vnitřní i vnější ozvučení stadionu je nezbytným zařízením, které je nutné pro veškerou komunikaci a řízení chodu stadionu a to nejen při vlastním utkání. Ta **vnitřní** se týká všech prostor uvnitř stadionu a to hrací plochy, tribun pro diváky, celého zázemí stadionu, schodišť a průchodů, VIP ap., **vnější** pak pokrývá prostor od stadionu až po jeho oplocení, hlavně pro informaci a řízení diváků v prostoru před a kolem pokladen až ke vstupům. Hlavním úkolem ozvučení je, kromě komunikace s diváky, i organizace při řízení evakuaci stadionu a jeho **nezbytná** návaznost na monitoring. Ne všechny prostory mohou být vybaveny monitoringem, ale ozvučení je všude nutné!

**i.) vnitřního a vnějšího monitoringu**

Souběžně s instalací monitoringu musí se realizovat v plném rozsahu i kompletní ozvučení, bez kterého nelze provozovat zcela funkční monitoring! Ke převážné většině kamer, je třeba přiřadit reproduktor a to k řízení všech potřebných bezpečnostních opatření. (rozsah a termíny monitoringu budou určeny až po schválení samostatného materiálu, který se touto problematikou zabývá zcela komplexně).

**j.) turniketů a retardérů**

ve všech vstupech do stadionu či do jiných vstupních objektů, musí být umístěny turnikety nebo jiná vstupní zařízení (jsou nezbytné pro zprovoznění etapy monitoringu, ale i ozvučení. Obě zařízení budou umístěny na konstrukci turniketů; u budov pak nade dveřmi ostatních vstupů).

**k.) ošetřovny pro diváky**

(mimo původně jedné ošetřovny pro diváky, musí být nyní, podle nového požadavku UEFA, vybaven ošetřovnou každý sektor, kromě VH a VD)

**l.) WC muži**

jedna záchodová mísa na 200 diváků, jeden pisoár pro 125 diváků

**m.) WC ženy**

jedna záchodová mísa na 200 diváků

**n.) občerstvení**

min. jedno v každém sektoru; u VD i VH může být občerstvení umístěno i mimo sektor, který je pak obsluhován zvenku, podávacím okénkem,

**o.) vstupy a východy, únikové (evakuační) východy,**

přiměřeně počtu míst pro diváky každého daného sektoru příslušné části stadionu,

**p.) některých bezpečnostních opatření**

(např. systém jednotného bezpečnostního značení mezinárodně uznávanými pictogramy, únikové cesty dle evakuačního plánu, dostatečné žluté značení všech nezbytných míst, stanovené počty předepsaných daných typů sedaček umístěných v jednotlivých řadách, šířky průchodů a schodišť ap.)

**Kapacity výše uvedeného vybavení stadionů musí být řešeny podle kategorizace dané novým nařízením „UEFA Stadium Infrastructure Regulations platným od 01.07.2007.“ Pokud máme současný stav těch zařízení, které jsme si již schválili ve vyšší kategorii platí pro naše stadiony jednoznačně ty jsou vyšších parametry.**

Na druhé straně nás nemůže uspokojit, že většina některých nezbytných kapacit je prozatím řešena pomocí tzv. „Organizačních opatření“. Jejich odstranění bude nutno, kromě jiného, realizovat bezpodmínečně v I.etapě nového „Projektů ... 2012“ do konce roku 2007.

**Naproti tomu, je však třeba konstatovat, že se jen pomocí organizačních opatření podařilo „Certifikovat“ některé stadiony tak, aby se na nich mohla hrát všechna utkání I.Gambrinus ligy a II.ligy ČMFS. Tyto stadiony, jen díky tomu, prošly i Licenčním řízením v kapitole „Infrastruktura“.**

**Tento negativní poznatek vybavenosti našich stadionů musí být jednoznačně v nastávajícím období zcela eliminován!**

## **Příloha 2: Licenční manuál UEFA (ukázka nařízení UEFA)**

### **Section 2: Spectator-related areas**

#### **Article 15 - *Stands and spectator facilities***

---

- 1 Seats for spectators must be individual, fixed (e.g. to the floor), separated from one another, shaped, numbered, made of an unbreakable and non-flammable material, and have a backrest of a minimum height of 30cm when measured from the seat.
- 2 The use of temporary stands is prohibited.
- 3 The stadium must be equipped with refreshment and catering facilities for all spectators in every sector of the stadium.

#### **Article 16 - *Visiting supporters***

---

At least five per cent of the total stadium capacity must be available exclusively for visiting supporters in a segregated area of the stadium.

#### **Article 17 - *Public access and egress***

---

- 1 Entry gates and/or turnstiles must be designed in such a way as to avoid congestion and ensure the smooth flow of crowds.
- 2 All public circulation areas, access and egress routes in each sector must be clearly distinguished from the seating areas. All exit doors and gates leading out of the stadium must be clearly indicated and signposted (for example by means of internationally understandable pictograms).
- 3 All exit doors and gates in the stadium, and all gates leading from the spectator areas into the playing area, must:
  - a) be designed to remain unlocked (but their usage is manned) while spectators are in the stadium;
  - b) open outwards in the direction of the egress and evacuation routes.
- 4 Approaches to the stadium must be adequately signposted (for example by means of internationally understandable pictograms) to guide spectators to their sectors. Entry gates, exit gates and doors must be operational and similarly clearly indicated by signs which are universally understood.

#### **Article 18 - *Emergency lighting system***

---

For the purposes of ensuring safety and guiding spectators and staff, the stadium must be equipped with an emergency lighting system approved by the competent local authorities for use in the event of a general lighting failure in any part of the stadium to which the public or staff have access, including all egress and evacuation routes.

#### **Article 19 - Public address system**

---

- 1 The stadium must be equipped with a public address system.
- 2 The public address system must cover both the inside and the outside of the stadium and be secured against failures of the main power supply.

#### **Article 20 - Sanitary facilities for spectators**

---

- 1 Sufficient clean and hygienic sanitary facilities must be distributed evenly throughout all sectors of the stadium. Toilets and urinals must be equipped with flushers. Sinks and amenities such as toilet paper and soap must be available.
- 2 The minimum requirement for sanitary facilities are the following, based on an 80:20 ratio of male and female:
  - a) 1 seated toilets per 250 males;
  - b) 1 urinal per 125 males;
  - c) 1 seated toilet per 125 females.

#### **Article 21 - First-aid facilities for spectators**

---

- 1 Fully equipped first-aid facilities approved by the competent local authorities must be available for spectators in each sector of the stadium.
- 2 These facilities must be clearly identified and access to them must be clearly signposted.

#### **Article 22 - Facilities for spectators with disabilities**

---

- 1 The stadium must have dedicated access and seats for spectators with disabilities and their helpers.
- 2 In addition, persons with disabilities must have dedicated sanitary facilities as well as refreshment and catering facilities nearby.
- 3 One disabled toilet must be available for every 15 wheelchair users.

#### **Article 23 - VIP seats**

---

The VIP seats must be covered, in the grandstand and as close to the halfway line as possible, between the two penalty areas.

### **Section 3: Media-related areas**

#### **Article 24 - Media working area**

---

At least one room equipped with desks, power supply and phone/internet connections must be provided for media representatives.

**Příloha 3: SK Slavia Praha – Synot Tip Aréna**



**Příloha 4: AC Sparta Praha – Generali Arena**



**Příloha 5: FK Teplice – Na Stínadlech**



**Příloha 6: FC Baník Ostrava – Bazaly**



**Příloha 7: SK Sigma Olomouc – Andrův stadion**



**Příloha 8: FC Slovan Liberec – U Nisy**




**Příloha 9: FC Viktoria Plzeň – Štruncovy sady**



**Příloha 10: SK Dynamo České Budějovice – Střelecký ostrov**



**Příloha 11: FK Baumit Jablonec – Chance arena**

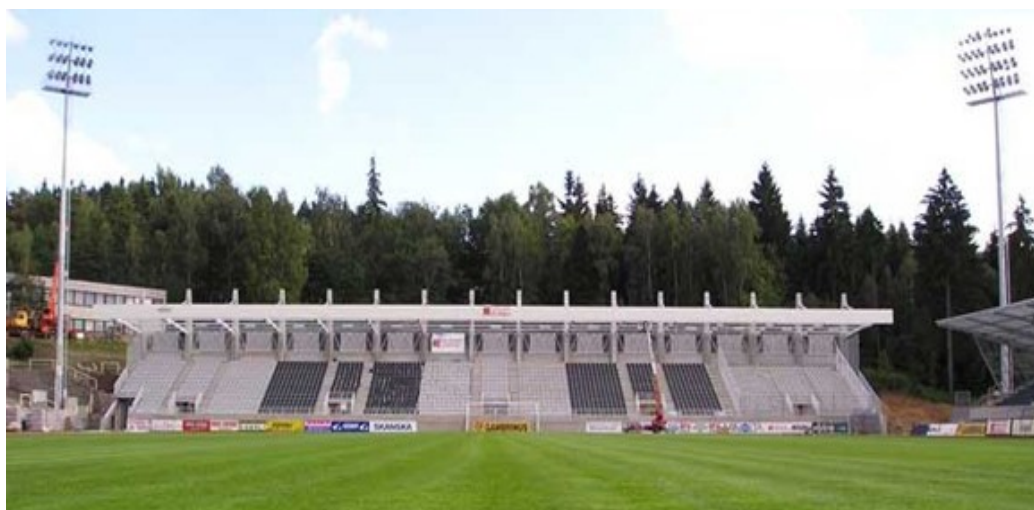



**Příloha 12: FK Mladá Boleslav – Městský stadion**

